


## Risultati analisi PFBA pozzo Boschetti

Campionatura eseguita da	data	risultato
Laboratorio cantonale	02.05.2022	0,527 ug/L
Comune di S. Antonino	04.04.2023	0,353 ug/L
Laboratorio cantonale	17.04.2023	0,421 ug/L
Comune di S. Antonino	23.08.2023	0,350 ug/L
Comune di S. Antonino	19.10.2023	0,172 ug/L
Comune di S. Antonino	24.11.2023	0,078 ug/L
Comune di S. Antonino	30.11.2023	0,078 ug/L
Comune di S. Antonino	22.01.2024	0,194 ug/L
Comune di S. Antonino	07.02.2024	0,223 ug/L
Comune di S. Antonino	26.02.2024	0,177 ug/L
Comune di S. Antonino	15.04.2024	0,118 ug/L
Comune di S. Antonino	03.05.2024	0,088 ug/L
Comune di S. Antonino	26.06.2024	0,110 ug/L
Comune di S. Antonino	03.09.2024	0,188 ug/L
Comune di S. Antonino	13.12.2024	0,172 ug/L
Comune di S. Antonino	27.02.2025	0,160 ug/L

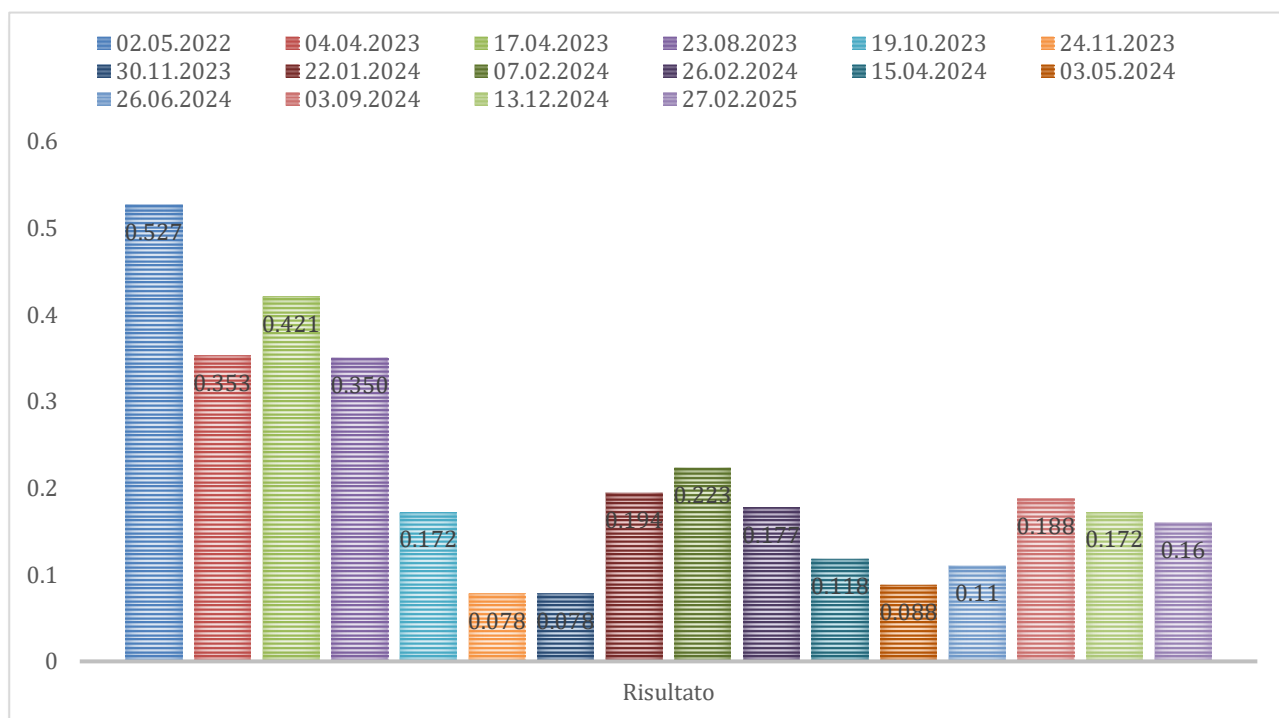

Sono previsti ulteriori monitoraggi con relative informazioni tramite il nostro sito internet